調達要求番号：

陸　上　自　衛　隊　仕　様　書			
物品番号	４２１０－１１３－７１６７－５	仕　様　書　番　号	
強化液消火器		ＧＥ－Ｚ４２０１２９Ｈ	
		防衛大臣承認	年　月　日
		作　成	平成１１年　６月２８日
		変　更	平成２５年　５月　９日
		作成部隊等名	補給統制本部　施設部

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する強化液消火器（以下，“消火器”という。）について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，**ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１**による。

1.3　種類

種類は，**表１**によるものとし，調達要領指定書によって指定する。

表１－種類

番号	種類	
１	３Ｌ形	施設用
２	６Ｌ形	
３	８Ｌ形	施設用・ 自動車用

1.4　製品の呼び方

製品の呼び方は，仕様書名称及び種類による。

例　強化液消火器　３Ｌ形　施設用

1.5　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　仕様書

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

ＧＥ－Ｚ４２１０１８　粉末消火器

b)　法令等

消防法（昭和２３年法律第１８６号）

消火器の技術上の規格を定める省令（昭和３９年自治省令第２７号）

消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令（昭和３９年自治省令第２８号）

2　製品に関する要求

2.1　一般的要求事項

消火器は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，納入時において，製造から半年以内の製

品とする。

なお，消火器リサイクルシールが貼付されているものとする。

2.2　検定

この仕様書で調達する製品は，“消防法”に規定されている型式適合検定に合格したもので，かつ，型式適合検定に合格したものである旨の表示（国家検定合格証）を付けたものとする。

2.3　材料・消火薬剤

2.3.1　材料

消火器の各部に使用する材料は，“消火器の技術上の規格を定める省令”（以下，“省令第２７号”という。）による。

2.3.2　消火薬剤

消火薬剤は，“消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令”に規定する強化液消火薬剤とする。

2.4　構造・寸法・質量

2.4.1　構造

構造は，次によるほか，“省令第２７号”による。

a)　消火器は，本体容器に強化液消火薬剤及び圧縮空気又は圧縮ガスが充填され，使用する場合，レバーを握ることによって，蓄圧ガスの圧力によって，ホース及びノズルを通り消火薬剤が放射される構造とする。

b)　消火器は，堅ろうであって，使用，輸送，保管，設置などにおける振動，衝撃などに十分耐える構造とする。

c)　消火器は，再充填ができる構造とする。

d)　自動車用保持装置は，ベースプレート，消火器受台及び消火器保持用バンドで構成され，着脱が容易にできるものとし，ベースプレートの取付穴の位置は，**図１**による。

2.4.2　寸法・質量

寸法及び質量は，製造者の規定する仕様及び社内規格による。

2.5　性能

性能は，**表２**による。

表２－性能

種類	項目		
	消火能力	放射距離	放射時間
３Ｌ形　施設用	Ａ－１以上，Ｂ－１以上，Ｃ	３　ｍ以上	１５秒以上
６Ｌ形　施設用	Ａ－２以上，Ｂ－１以上，Ｃ		４３秒以上
８Ｌ形 施設用・自動車用	Ａ－３以上，Ｂ－１以上，Ｃ		５５秒以上

2.6　外観・塗装

2.6.1　外観

外観は，平滑で，さび，有害な酸化皮膜，金とげその他の欠陥がないものとする。

2.6.2　塗装

塗装は，“省令第２７号”第３７条による。

2.7　製品の表示

製品の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，**ＧＥ－Ｚ４２１０１８**の**2.7**による。

3　品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4　出荷条件

出荷条件は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

5　その他の指示

5.1　附属品

附属品は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，**表 3** による。

表 3－附属品

番号	品名	数量	規定
1	表示板	a)	ＧＥ－Ｚ４２１０１８の**図 3**（1）による。
2	消火器設置台	a)	３Ｌ形用とし，ＧＥ－Ｚ４２１０１８の**図 3**（2）による。
3	消火器格納箱	a)	**表 1** の施設用とし，ＧＥ－Ｚ４２１０１８の**図 3**（3）による。
注 a)　調達要領指定書によって指定がない場合，数量は，０とする。			

5.2　納入書類など

5.2.1　添付書類

契約の相手方は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，消火器１台ごとに**表 4** の書類を添付するものとする。

表 4－添付書類

添付書類	数量	注記
取扱説明書	1	ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の箇条7による。

5.2.2　提出書類

契約の相手方は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，製品納入時，陸上自衛隊関東補給処古河支処に**表 5** の書類を提出するものとする。

表 5－提出書類

番号	提出書類	数量	注記
1	取扱説明書	a)	ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の箇条7による。
2	整備資料	a)	整備維持要領及び再充填要領を記載したものとする。
3	部品表	a)	部品の価格及び各地販売店名を記載したものとする。
注記　取扱説明書，整備資料及び部品表は，合冊することができる。 **注** a)　数量は，調達要領指定書によって指定する。			

5.3　仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義については，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の 8.3 による。

単位 mm

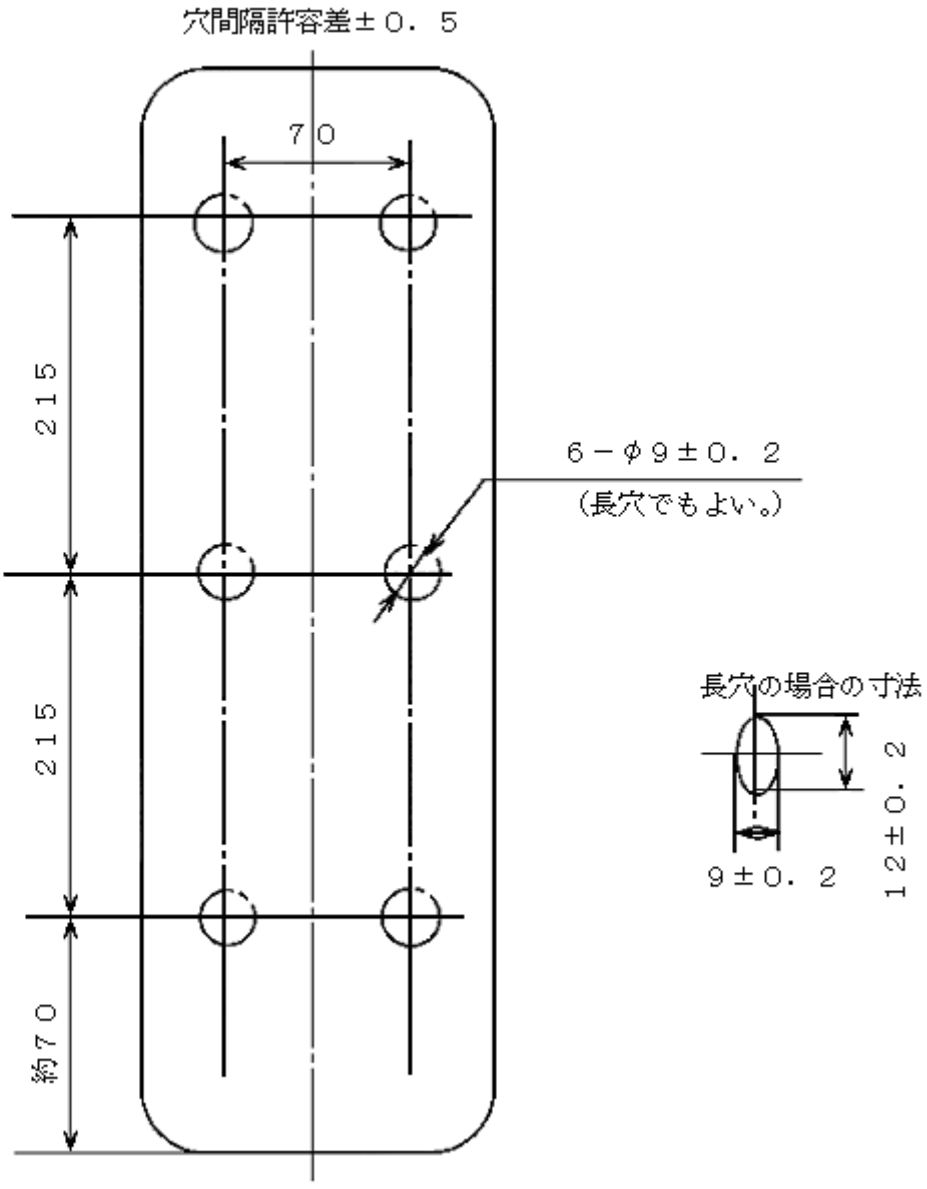

図 1－ベースプレートの取付穴位置